



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٤٧,٩١٥	١٢,٦٤	٧,٦٢١,١٤٣	٢٦,٧٧٢-	مفتوحة	٤,١٥
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٣,١٥٤,١٢٥	٢٧,٥٥	٦٣,٥٩٩,٦٧٥	٥٥٤,٤٥٠-	مفتوحة	٢٤,٦٥
3		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦١,٤٠٢,٠٠٠	٣٢,٩٠	٦١,٣٠٢,٥٠٠	٩٩,٥٠٠-	مغلقة	٢٧,٨٢
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	.	مغلقة	٧٣,٢٠
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٠	١,١٤٢,٤٧٩	٥,٩٥٨-	مغلقة	٧٦,١٧
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٢١,٧٦٩	١٩,٠٤	٢,٧١٨,٩١٢	٢,٨٥٧-	مغلقة	٩٠,٦٣
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٠,١٢٠,٠٠٠	٤٥,٦٦	١٥٩,٩٤٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٤٩,٢١
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	.	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٠٥١,٩٠٠	٢٢,٦٥	٢٣,٠٥١,٩٠٠	.	مغلقة	٣٣,٧٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٧٥,٩٧٥	١٧,١٩	٧,١٧٥,٩٧٥	.	مغلقة	٧٣,٨٧
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٨٥,٤٣٧	٦,٥٢	١,٧٨٥,٤٣٧	.	مغلقة	٤٢,٥١
13		شيهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٥,٨٧٠	١٠,١٠	١٩٢,٠٤٨	٣,٨٢٢-	مغلقة	٧٠,٨٤
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦١٧,٥٢٢	٢٨,٤٤	٩,٦١٧,٥٢٢	.	مغلقة	٩٦,١٨
15		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٨٨,٩٨٠	١٣,٢٠	٨٨٨,٩٨٠	.	مغلقة	٨٨,٩٠
16		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٢٠,٦٨٦	١٦,٢٧	٣,٩١٥,٨٧١	٤,٨١٥-	مغلقة	٣٩,١٦
17	بجدة	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٠٢٦,٠٠٠	٣٢,٣٨	٣٥,٨٦٦,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠-	مغلقة	١٨,٥٢
18		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٩,٩٦	٢٠,٥٠٨,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠	مغلقة	٣٧,٨٤
19		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٦٩,٥٦٢	٢٥,٠٨	١٦,٨٣٩,٤٩٨	٦٩,٩٣٦	مغلقة	٣١,٠٧
20	البحرة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧,٢٥٩,٨٣١	١٤,٤١	٧,٢٤٩,٧٦٥	١٠,٠٦٦-	مغلقة	٦٥,٩١
21		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	.	مغلقة	٥٨,٦٢
22		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
23		لراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٧٩٥,٥٩٢	١٢,٠٧	٣,٧٨٧,٦١٨	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٦,٧٩
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٦١,٦٦٥,٩٨٦							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٠							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٤٠٥,٩٣٦							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٦٩,١٩٦-							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٢٨٧,٠١٧-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٠٥٦,٢١٣-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٤٦٢,١٤٩-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
24	الرياض	الحائر	3,800,000	12,00	178,389	2,60	178,389	0	مغلقة	4,69
25		حنيفة	1,400,000	6,00	112,389	1,70	112,389	0	مغلقة	8,03
26		لين	2,000,000	10,00	12,247	0,75	12,247	0	مغلقة	0,61
27		نمار	1,500,000	6,00	120,417	1,70	120,417	0	مغلقة	8,03
28	مكة المكرمة	الراغية ريمان	171,585	5,00	49,664	2,69	49,664	0	مغلقة	28,94
29		ثمالة	608,000	7,75	32,798	1,75	31,001	1,797-	مغلقة	5,10
30		صعب	500,000	7,00	22,959	1,44	21,159	1,800-	مغلقة	4,23
31		قرن	709,801	20,00	530,477	17,29	530,477	0	مغلقة	74,74
32	عسير	ال عيفه	74,700	11,00	15,434	5,00	15,434	0	مغلقة	20,66
33		الثفن	639,068	7,00	52,169	2,00	52,169	0	مغلقة	8,16
34		الخلصة	138,000	16,00	43,095	9,50	43,095	0	مغلقة	31,23
35		الدافعه	71,900	10,00	3,804	2,30	3,804	0	مغلقة	5,29
36		الدهناء	120,000	12,00	20,008	4,90	20,008	0	مغلقة	16,67
37		السوده	340,000	10,00	275,400	8,95	272,349	3,052-	مغلقة	80,10
38		العسران	60,000	8,00	17,334	4,30	17,334	0	مغلقة	28,89
39		العيزاء	150,000	8,00	35,648	3,90	35,648	0	مغلقة	23,77
40		الغائل	211,400	16,00	129,028	12,50	129,028	0	مغلقة	61,04



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
41	عسير	الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	.	مغلقة	٢٠,٠١
42		القيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٠,٥٦٣	٧,٧٠	٣٧٠,٥٦٣	.	مغلقة	١٤,٨٢
43		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٣,١٩٠	١٢,٨٠	١,٤٥٦,٣٥٦	٦,٨٣٥-	مغلقة	٧٢,٨٢
44		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
45		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٢٨,٩٣٥	٢,٣٠	٢٤,٤٩١	٤,٤٤٤-	مغلقة	١,٦٣
46		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
47		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٦٧,٦٨٨	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	.	مغلقة	٢٢,٥٦
48		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
49		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
50		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	.	مغلقة	٩٨,١٩
51		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
52		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٧٢٠	٤,٨٠	٩٠,٧٢٠	.	مغلقة	٣٦,٠٠
53		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٢٨,٦٦٧	٣,٨٠	٢٨,٦٦٧	.	مغلقة	٦,٤٢
54		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
55		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	١٧,٨٤٦	٣,٩٠	١٧,٨٤٦	.	مغلقة	٦,٧٦
56		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٦,٣١١	٤,٩٠	١٤٦,٣١١	.	مغلقة	٣٧,٥٢
57		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٦٤,٣٤٤	٦,٩٠	٤٦٤,٣٤٤	.	مغلقة	٥٨,٧٨
58		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٤٧,٣٦٠	٤,٨٠	٤٧,٣٦٠	.	مغلقة	٦٤,٠٠
59		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	.	مغلقة	٣,٢٤
60		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
61		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٠,٩١٣	٩,٣٠	٢٠٠,٩١٣	.	مغلقة	٤٤,١٣
62		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٤٧,٨٧٣	١٤,٩٤	٥,٤٤٠,٥٨٨	٧,٢٨٦-	مغلقة	٨٧,١٩
63		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٣,٨١٣	٢٥,٢٥	٩٦٣,٨١٣	.	مغلقة	٦٤,٢٥
64		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
65		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢١,٠٤٦	١١,٦٠	٦٢١,٠٤٦	.	مغلقة	٧٩,٦٢
66		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
67		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٦,٠٠٠	٤,١٠	١٢٠,٠٧١	٥,٩٢٩-	مغلقة	٣٤,٣١
68		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤٥,٩١٨	٣,٠٠	٤٥,٩١٨	.	مغلقة	١٨,٣٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
69	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
70		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
71		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
72		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	.	مغلقة	٩٥,٥١
73		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٥٠	٨١٠,٥٨٧	٣٨,٤٤١	مغلقة	٧٩,٧٢
74	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
75		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
76	البحر الأحمر	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
77		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٨,٩٣٩	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	.	مغلقة	٢٩,٤٧
78		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٥٣,٣٥٦	٤,٩٠	٥٣,٣٥٦	.	مغلقة	١٦,٦٧
79		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٣٩,٥٠٦	٣,٩٨	٣٩,١١٢	٣٩٤-	مغلقة	١٩,٥٦
80		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٠٦٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	.	مغلقة	٥,٥٩
81		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
82		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
83		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٢٥٠	٣,٨٠	٩٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٢,٥٦
84		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٦,٨٩٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	.	مغلقة	٤٥,٩٤
85		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
86	البحر الأحمر	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٠,١٠٤	٥,٤٠	٤٠,١٠٤	.	مغلقة	٣٦,٠٠
87		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	١٥,٤٣٢	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	.	مغلقة	١,٢٣
88		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
89	البحر الأحمر	حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٤,١١١	٠,٨٠	٢٣,١١١	٢٢١,٠٠٠-	مفتوحة	١,٧٨




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

٤٨٢,١١٤,٦٥٤	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٠	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٤٤٤,٣٧٧	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٩٩٠,١٩٦-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣١٨,٥٥٣-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,٣٠٨,٧٤٩-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٣٢٦,٥٢١-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي السبت 2026/10/24م الأحد 2026/10/25م


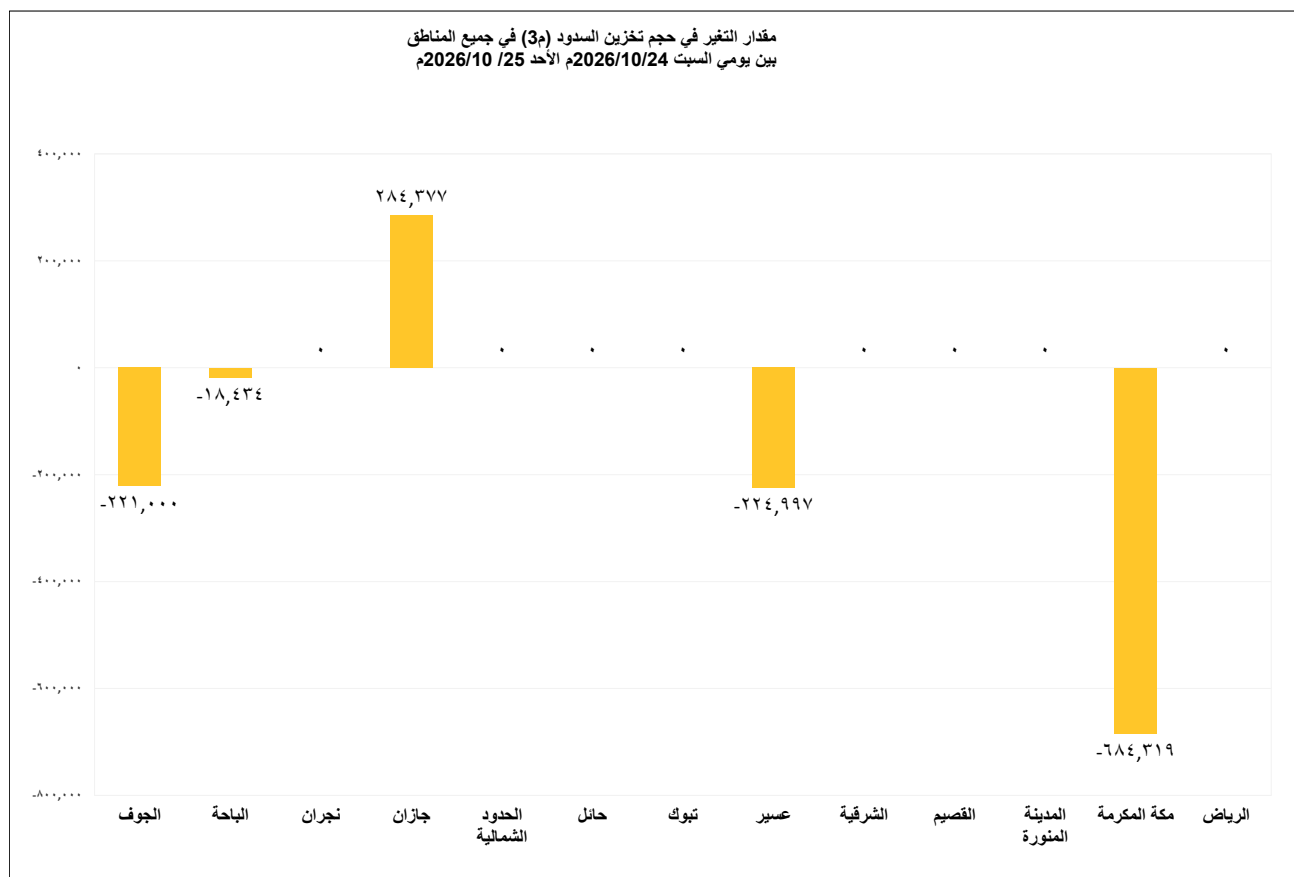




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

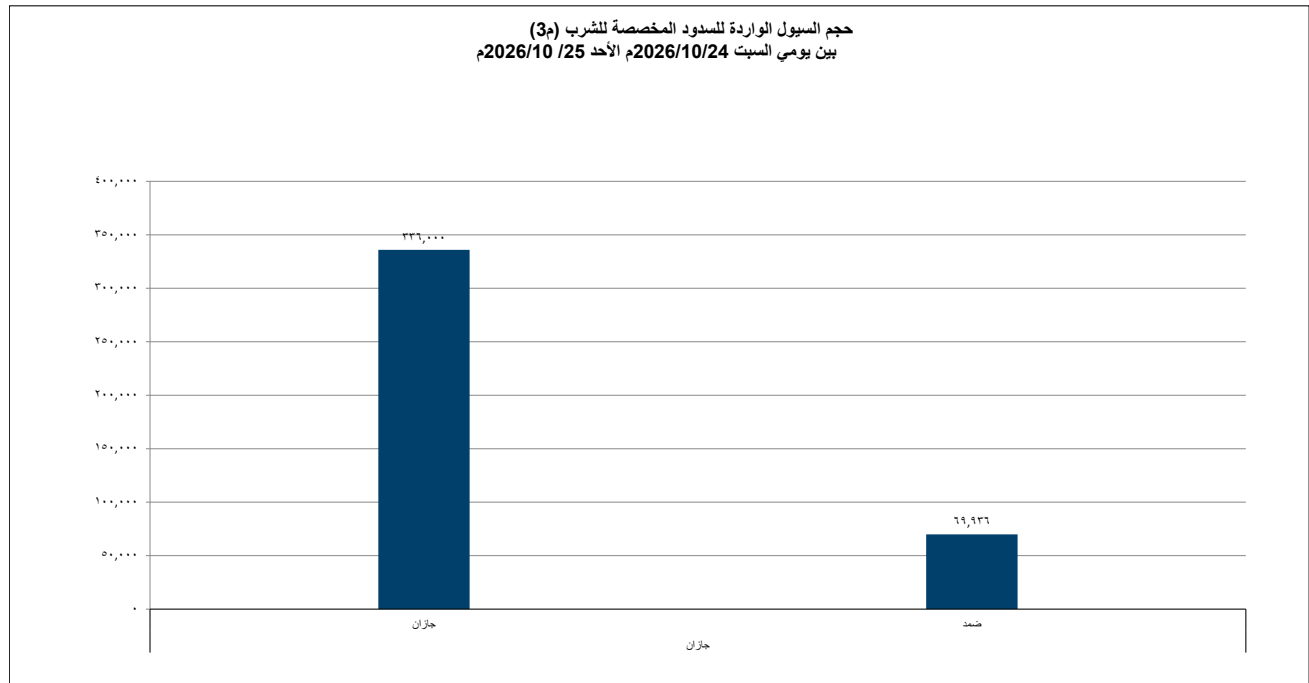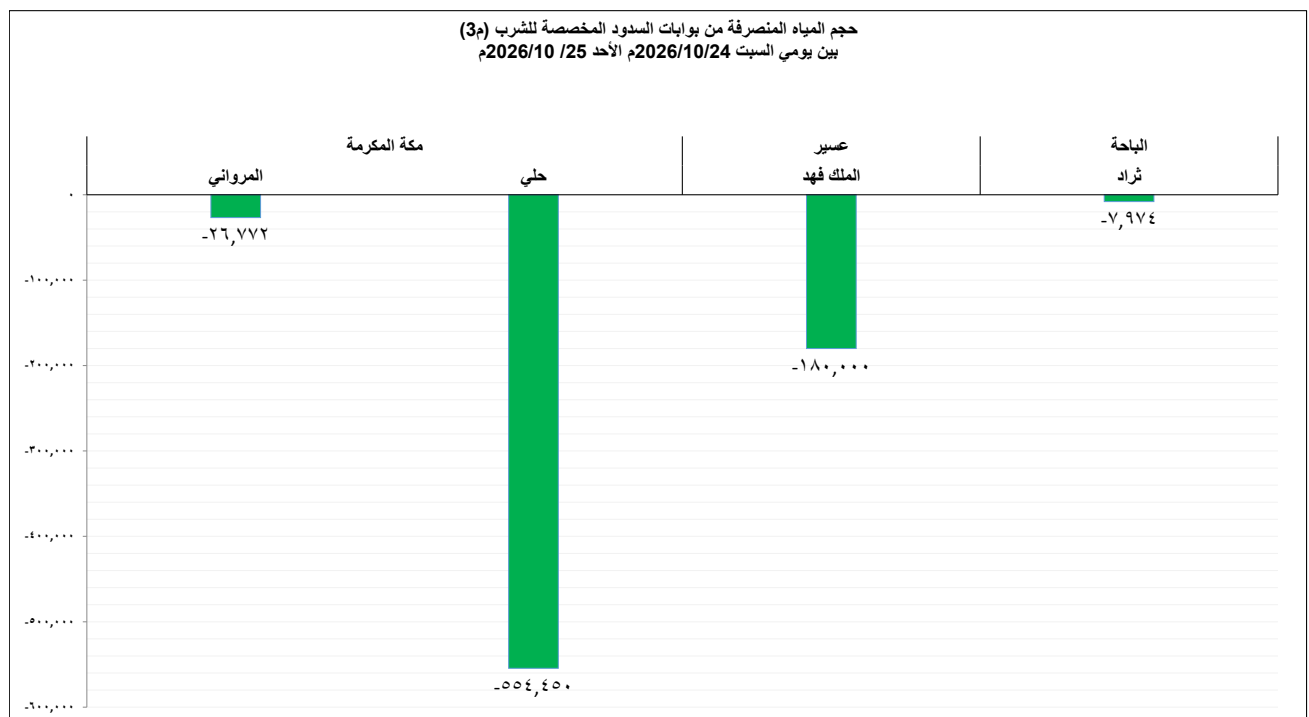




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/25م

حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/24م الأحد 2026/10/25م

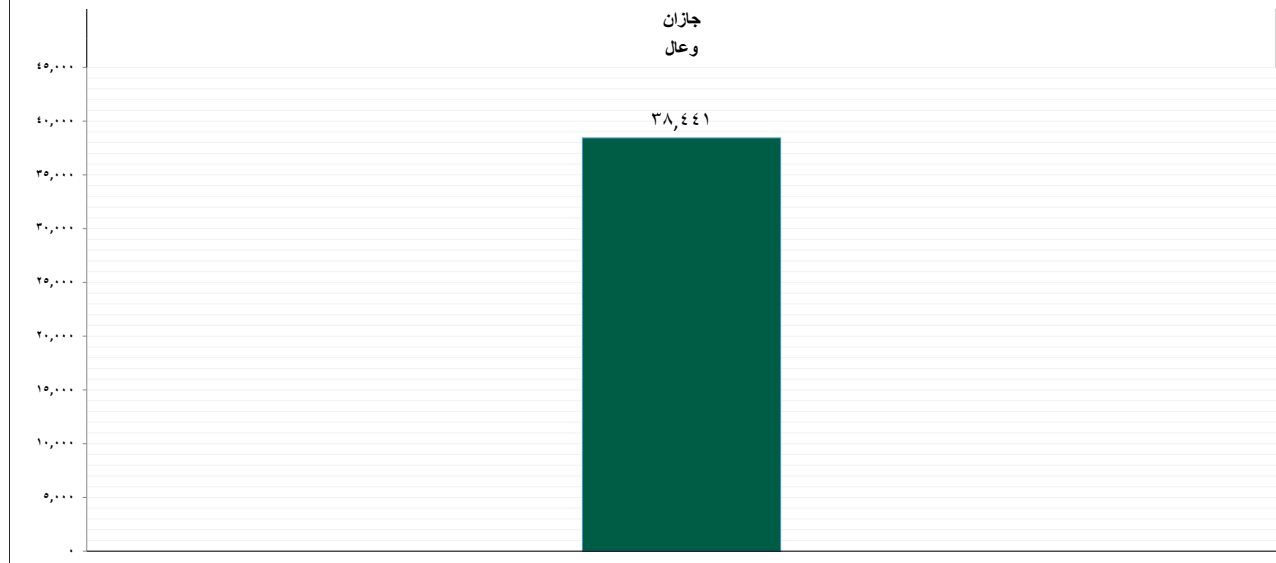

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/24م الأحد 2026/10/25م

