



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٧٨٢,٧٢٢	١٢,٧٤	٧,٧٦٦,٤٧٠	١٦,٢٥٢-	مغلقة	٤,٢٣
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٧,٠٩١٣,٦٢٥	٢٨,٩٥	٧,٠٣٥٩,٣٧٥	٥٥٤,٢٥٠-	مفتوحة	٢٧,٧٠
3		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٢,٧٩٥,٠٠٠	٣٣,١٨	٦٢,٦٩٥,٥٠٠	٩٩,٥٠٠-	مغلقة	٢٨,٤٥
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٦٧,٢١٧	١٩,٣٠	١,٥٦٧,٢١٧	.	مغلقة	٧٣,٥٨
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٥٤,٤١١	١٩,٣٠	١,١٥٤,٤١١	.	مغلقة	٧٦,٩٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٥٩,٠٤٣	١٩,١٦	٢,٧٥٣,٢٩٢	٥,٧٥١-	مغلقة	٩١,٧٨
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٢,٦٤٠,٠٠٠	٤٥,٩٤	١٦٢,٤٦٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٤٩,٩٩
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	.	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٣٠٤,٣٢٨	٢٢,٧٤	٢٣,٢٥٨,٤٣٢	٤٥,٨٩٦-	مغلقة	٣٤,٠٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٢٦,١٥٧	١٧,٢٤	٧,٢١٧,٧٨١	٨,٣٧٦-	مغلقة	٧٤,٣٠
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨١٨,٤٤٩	٦,٥٨	١,٨١٨,٤٤٩	.	مغلقة	٤٣,٣٠
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٩,٧٢٩	١٠,٣٠	١٩٩,٧٢٩	.	مغلقة	٧٣,٦٧
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٦٤,٩٢٤	٢٨,٥٠	٩,٦٥٨,١٤٥	٦,٧٧٩-	مغلقة	٩٦,٥٨
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٣,٣٦٣	١,٣٠	٣,٣٦٣	.	مغلقة	٠,٣٥
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٩٥,٧٢٧	١٣,٢٥	٨٩٥,٧٢٧	.	مغلقة	٨٩,٥٧
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٥٤,٤٧٥	١٦,٣٥	٣,٩٥٤,٤٧٥	.	مغلقة	٣٩,٥٤
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٩,٣٥٧,٢٠٠	٣٣,٤٠	٣٩,١٠٦,٠٠٠	٢٥١,٢٠٠-	مغلقة	٢٠,١٩
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,٣٦٤,٠٠٠	٩,٩٢	٢٠,٣١٦,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٣٧,٤٨
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٦	١٦,٧٩٢,٨٧٤	.	مغلقة	٣٠,٩٨
21	البحجة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٥٢٤,٢٨٦	١٣,٨٧	٦,٧١٦,٥٩١	١٩٢,٣٠٥	مغلقة	٦١,٠٦
22		الجنايين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٧٧,١١٧	١٧,٦٢	٩,٩٧٧,١١٧	.	مغلقة	٥٨,٦٩
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		فرد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٩٠٧,٢٢٨	١٢,٢١	٣,٨٩٩,٢٥٤	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٧,٥٨
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٧٦,٥٠٧,٩٦٢							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣١							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			١٩٢,٣٠٥							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤-							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)			٤٨١,٧٥٤-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٢٢٣,٩٧٨-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٤١٦,٢٨٢-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	.	مغلقة	٤,٦٩
26		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	.	مغلقة	١١,٣٩
27		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٥٥,٥٥٦	٢,٠٠	١٥٥,٥٥٦	.	مغلقة	١١,١١
28		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	.	مغلقة	٠,٦١
29		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٦٦,٦٦٧	٢,٠٠	١٦٦,٦٦٧	.	مغلقة	١١,١١
30	مكة المكرمة	الجناح	٩٠٥,١٦١	١٥,٠٠	٦٢٨,٥٨٤	١٢,٥٠	٦٢٨,٥٨٤	.	مغلقة	٦٩,٤٤
31		الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	.	مغلقة	٢٨,٩٤
32		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٣٩,٢٥٤	٠,٠٠	.	٣٩,٢٥٤-	مغلقة	٠,٠٠
33		صعب	٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	١,٣٩٧	٠,٣٧	١,٣٩٧	.	مغلقة	٠,٢٨
34		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	.	مغلقة	٧٤,٧٤
35	المدنية المنورة	العيص	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢١٠,٠٦٩	٠,٠٠	.	٢١٠,٠٦٩-	مفتوحة	٠,٠٠
36	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	.	مغلقة	٢٠,٦٦
37		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٦٣,١٢٤	٢,٢٠	٦٣,١٢٤	.	مغلقة	٩,٨٨
38		الخلصه	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	.	مغلقة	٣١,٨٩
39		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٥,٦٣٧	٢,٨٠	٥,٦٣٧	.	مغلقة	٧,٨٤
40		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	.	مغلقة	١٧,٣٦
41		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨١,٥٥٤	٩,١٠	٢٨١,٥٥٤	.	مغلقة	٨٢,٨١
42		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	.	مغلقة	٢٨,٨٩
43		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	.	مغلقة	٢٣,٧٧
44		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣١,١٠١	١٢,٦٠	١٣١,١٠١	.	مغلقة	٦٢,٠٢
45		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	.	مغلقة	٢٠,٠١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
46	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٩٥,٠١٦	٧,٩٥	٣٩٥,٠١٦	.	مغلقة	١٥,٨٠
47		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٥	١,٤٦٧,٧٥٦	.	مغلقة	٧٣,٣٩
48		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
49		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦٣,٢٨٠	٣,٥٠	٥٦,٧١٣	٦,٦٦٧-	مغلقة	٣,٧٨
50		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
51		يهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
52		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧١,٢٩٧	٣,٩٠	٧١,٢٩٧	.	مغلقة	٢٣,٧٧
53		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
54		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
55		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٩٤,٥٥٨	١٠,٩٥	٥٩٤,٥٥٨	.	مغلقة	٩٩,٠٩
56		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
57		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٨,٤٣٨	٥,٠٠	٩٨,٤٣٨	.	مغلقة	٣٩,٠٦
58		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٦,٧٠٧	٤,٣٠	٣٦,٧٠٧	.	مغلقة	٨,٢٢
59		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
60		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
61		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧٤,٤١٨	٥,٣٥	١٧٤,٤١٨	.	مغلقة	٤٤,٧٢
62		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٩١,٦٥٣	٧,٠٥	٤٨٤,٧٥٣	٦,٩٠٠-	مغلقة	٦١,٣٦
63		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٥,٠٠	٥١,٣٨٩	.	مغلقة	٦٩,٤٤
64		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	.	مغلقة	٣,٦١
65		طبيب	٩٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
66		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢١٤,٠٨٤	٩,٥٥	٢١١,٨٦٠	٢,٢٢٤-	مغلقة	٤٦,٥٣
67		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
68		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧١,٤٦٣	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	.	مغلقة	٦٤,٧٦
69		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
70		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٣١,٨٠٠	١١,٧٠	٦٣١,٨٠٠	.	مغلقة	٨١,٠٠
71		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
72		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٣٨,٢٨٦	٤,٤٠	١٣٨,٢٨٦	.	مغلقة	٣٩,٥١
73		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٥,٥٦١	٣,٣٠	٥٥,٥٦١	.	مغلقة	٢٢,٢٢



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
74	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
75		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
76		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
77		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٦٥	١,٤٥٢,٦٥٢	٣٣,٧٤٢-	مغلقة	٩٦,٨٤
78		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	.	مغلقة	٧٥,٩٤
79	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
80		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
81	البحر الأحمر	الحميرة (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
82		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٥,٣٠٦	٤,٠٠	٦٥,٣٠٦	.	مغلقة	٣٢,٦٥
83		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٦٢,٤٢٢	٥,٣٠	٦٢,٤٢٢	.	مغلقة	١٩,٥١
84		الطليقي	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٥,٢٣١	٤,٢٦	٤٤,٨٠٩	٤٢٢-	مغلقة	٢٢,٤٠
85		العريشين	٣٧٠,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٣٩٧	٢,٨٠	٢,٣٩٧	.	مغلقة	٦,٤٨
86		العزیزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
87		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
88		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١١٠,٢٥٠	٤,٢٠	١١٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٧,٥٦
89		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٩,٥٢٨	٦,٥٠	٤١,٨٩١	٣٢,٣٦٢	مغلقة	٥٢,١٦
90		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
91	البحر الأحمر	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٦,٢٦٥	٥,٨٠	٤٦,٢٦٥	.	مغلقة	٤١,٥٣
92		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٩,٣٦٠	٠,٣٠	٩,٣٦٠	.	مغلقة	٠,٣٦




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

٤٩٦,٨٦٧,١٦٥	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٢٢٤,٦٦٧	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٩٥٢,٢٩٣-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٥٧٠,٩٦٢-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,٥٢٣,٢٥٦-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٧١٤,٨٧١-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي السبت 2026/10/10م الأحد 2026/10/11م

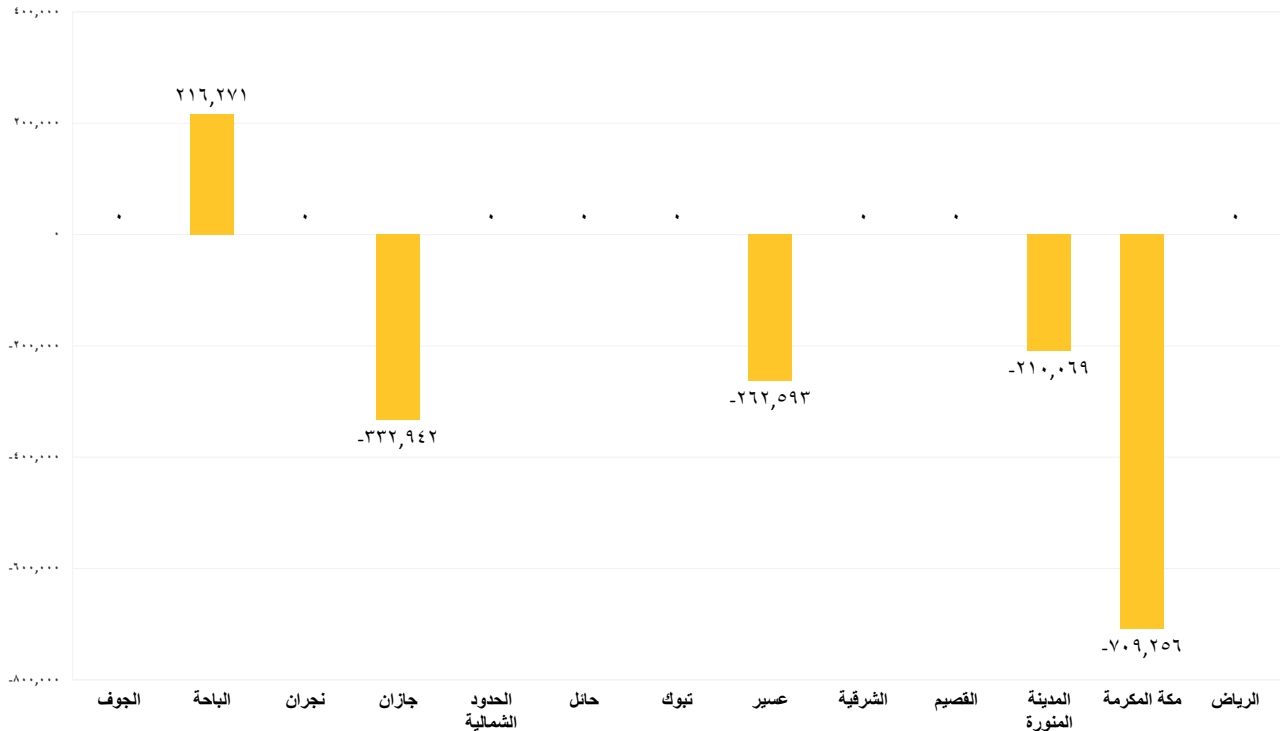




نشرة السدود اليومية


كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/10م الأحد 2026/10/11م

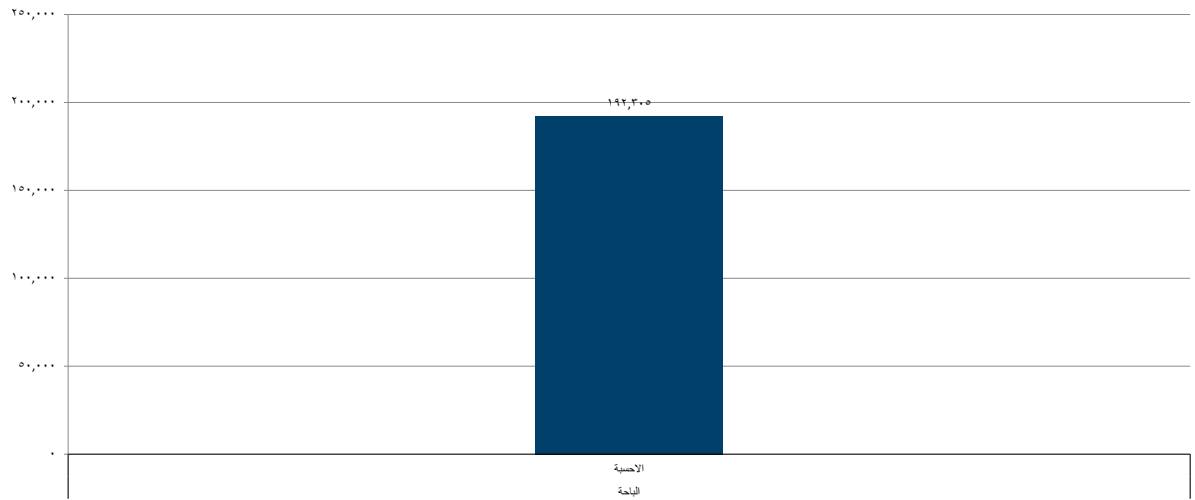

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/10م الأحد 2026/10/11م

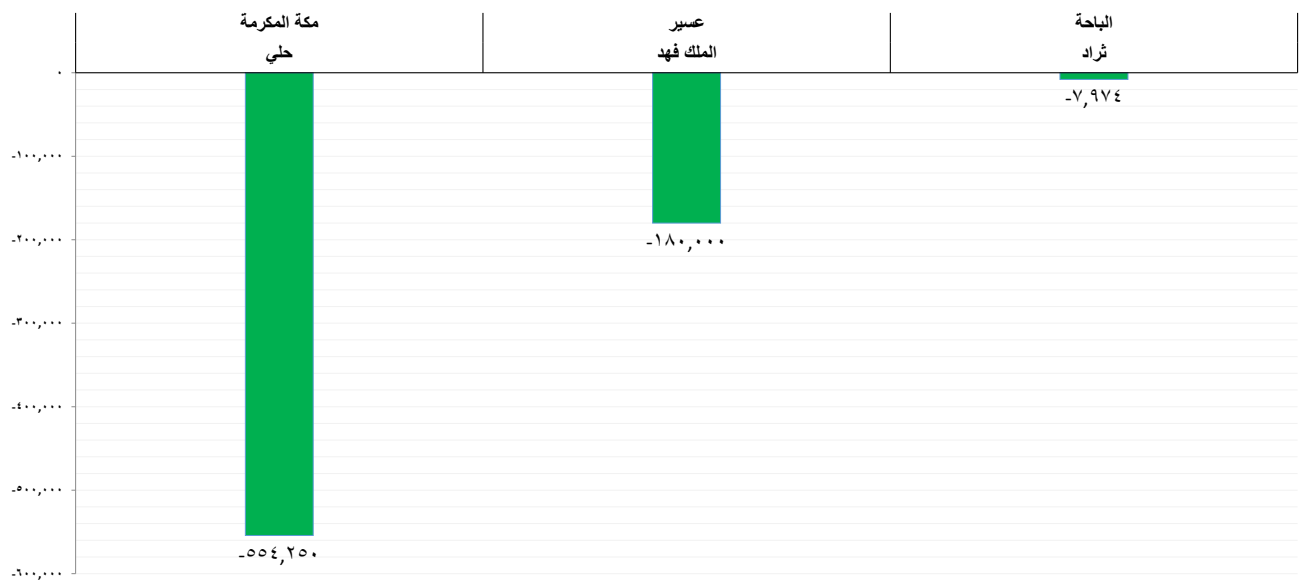




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/10م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/10/11م

حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/10م الأحد 2026/10/11م

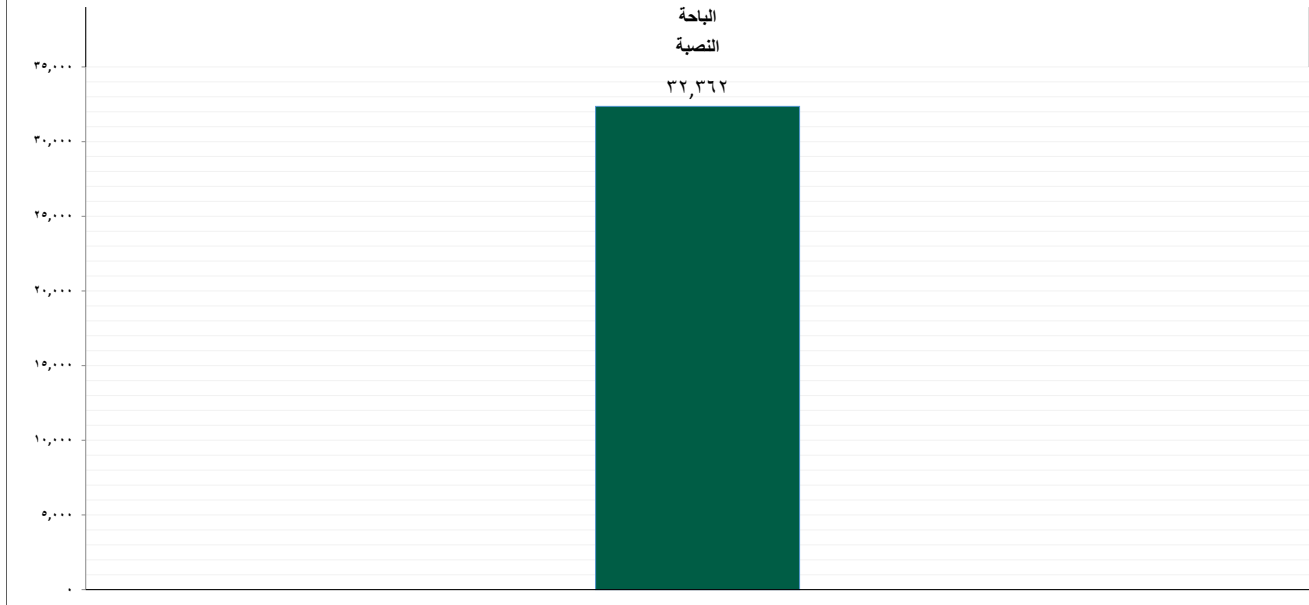

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/10/10م الأحد 2026/10/11م

