



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
١	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٧٤,٦٨٨	١٢,٦٨	٧,٦٧٤,٦٨٨	٠	مغلقة	٤,١٨
٢		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٨,١٤٢,٣٧٥	٢٨,٤٥	٦٧,٥٨٨,١٢٥	٥٥٤,٢٥٠	مفتوحة	٢٦,٦١
٣		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٢,٢٩٧,٥٠٠	٣٣,٠٨	٦٢,١٩٨,٠٠٠	٩٩,٥٠٠	مغلقة	٢٨,٢٣
٤		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
٥	جدة	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٠	مغلقة	٧٣,٢٠
٦		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٥	١,١٤٨,٤٣٨	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
٧		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٤٤,٦٧٧	١٩,١٣	٢,٧٤٤,٦٧٧	٠	مغلقة	٩١,٤٩
٨		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦١,٧٤٠,٠٠٠	٤٥,٨٤	١٦١,٥٦٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مفتوحة	٤٩,٧١
٩		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣
١٠		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,١٨٩,٥٨٨	٢٢,٧١	٢٣,١٨٩,٥٨٨	٠	مغلقة	٣٣,٩٠
١١		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٠٩,٤١٠	١٧,٢٢	٧,٢٠١,٠٤٤	٨,٣٦٦	مغلقة	٧٤,١٣
١٢		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٠٧,٤١١	٦,٥٥	١,٨٠١,٩٠٥	٥,٥٠٦	مغلقة	٤٢,٩٠
١٣		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٩,٧٢٩	١٠,٣٠	١٩٩,٧٢٩	٠	مغلقة	٧٣,٦٧
١٤		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٥١,٣٦٩	٢٨,٤٨	٩,٦٤٤,٥٩٥	٦,٧٧٤	مغلقة	٩٦,٤٥
١٥		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٣,٣٦٣	١,٣٠	٣,٣٦٣	٠	مغلقة	٠,٣٥
١٦		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٩٥,٧٢٧	١٣,٢٥	٨٩٥,٧٢٧	٠	مغلقة	٨٩,٥٧
١٧		مريه	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٣٩,٩٧٦	١٦,٣٢	٣,٩٣٩,٩٧٦	٠	مغلقة	٣٩,٤٠
١٨	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٨,١٦٤,٠٠٠	٣٣,٠٣	٣٧,٩٤٤,٢٠٠	٢١٩,٨٠٠	مغلقة	١٩,٥٩
١٩		جزان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,٢٦٨,٠٠٠	٩,٩٣	٢٠,٣٦٤,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	مغلقة	٣٧,٥٧
٢٠		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٦	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٠	مغلقة	٣٠,٩٨
٢١	الباحة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٦٨٧,٥٦٧	١٣,٨٣	٦,٦٧٧,٩٠٦	٩,٦٦١	مغلقة	٦٠,٧١
٢٢		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
٢٣		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
٢٤		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨٦٧,٣٥٨	١٢,١٦	٣,٨٥٩,٣٨٤	٧,٩٧٤	مفتوحة	٢٧,٣٠
إجمالي حجم التخزين امام السدود (م³)										
٤٧٠,٨٩٠,٨٨١										
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)										
٣١										
حجم السيول الواردة للسدود (م³)										
٩٦,٠٠٠										
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (م³)										
٧٤٢,٢٢٤										
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (م³)										
٣٤٩,٦٠٧										
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (م³)										
١,٠٩١,٨٣١										
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (م³)										
١,١٨٧,٨٣١										



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٢٥	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
٢٦		العب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٣٠	٢٤٧,٩٦٩	٩٣,٧٥٠	مغلقة	٨,٢٧
٢٧		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٢٦,٠٠٠	١,٨٠	١٢٦,٠٠٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٢٨		لين	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
٢٩		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٣٥,٠٠٠	١,٨٠	١٣٥,٠٠٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٣٠	مكة المكرمة	الجناح	٩٠٥,١٦١	١٥,٠٠	٦٢٨,٥٨٤	١٢,٥٠	٦٢٨,٥٨٤	٠	مغلقة	٦٩,٤٤
٣١		الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	٠	مغلقة	٢٨,٩٤
٣٢		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	٠	مغلقة	٧٤,٧٤
٣٣	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
٣٤		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٦٠,٢٨٨	٢,١٥	٦٠,٢٨٨	٠	مغلقة	٩,٤٣
٣٥		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٥٠	٤٣,٠٩٥	٩١٢	مغلقة	٣١,٢٣
٣٦		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٤,٤٩٤	٢,٥٠	٤,٤٩٤	٠	مغلقة	٦,٢٥
٣٧		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٠٠٨	٤,٩٠	٢٠,٠٠٨	٠	مغلقة	١٦,٦٧
٣٨		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٧٨,٤٦٩	٩,٠٥	٢٧٨,٤٦٩	٠	مغلقة	٨١,٩٠
٣٩		العصران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	٠	مغلقة	٢٨,٨٩
٤٠		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	٠	مغلقة	٢٣,٧٧
٤١		الغانل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣١,١٠١	١٢,٦٠	١٣١,١٠١	٠	مغلقة	٦٢,٠٢
٤٢		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة	٢٠,٠١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٤٣	الرياض	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٨٥,١٤١	٧,٨٠	٣٨٠,٢٥٠	٤,٨٩١-	مغلقة	١٥,٢١
٤٤		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٥	١,٤٦٧,٧٥٦	.	مغلقة	٧٣,٣٩
٤٥		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
٤٦		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٤٧,٤٠٧	٣,٠٠	٤١,٦٦٧	٥,٧٤١-	مغلقة	٢,٧٨
٤٧		المسبرق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
٤٨		بهران	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
٤٩		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧١,٢٩٧	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	٣,٦٠٩-	مغلقة	٢٢,٥٦
٥٠		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
٥١		جاش (الريزه)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
٥٢		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٩٤,٥٥٨	١٠,٩٥	٥٩٤,٥٥٨	.	مغلقة	٩٩,٠٩
٥٣		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
٥٤		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٦,٤٧٩	٤,٩٥	٩٦,٤٧٩	.	مغلقة	٣٨,٢٩
٥٥		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٥,٠١٩	٤,٠٠	٣١,٧٦٤	٣,٢٥٦-	مغلقة	٧,١١
٥٦		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
٥٧		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٣٠	٢١,٦٩٥	١,٠٢١-	مغلقة	٨,٢٢
٥٨		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٦٧,٩٥٩	٥,١٥	١٦١,٦٢١	٦,٣٣٧-	مغلقة	٤١,٤٤
٥٩		شراقيب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٧٧,٩٠١	٧,٠٠	٤٧٧,٩٠١	.	مغلقة	٦٠,٤٩
٦٠		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٥,٠٠	٥١,٣٨٩	.	مغلقة	٦٩,٤٤
٦١		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	.	مغلقة	٣,٢٤
٦٢		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
٦٣		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٩,٦٤٧	٩,٥٠	٢٠٩,٦٤٧	.	مغلقة	٤٦,٠٥
٦٤	الدمن	عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٧٧,٠٦٥	١٤,٩٩	٥,٤٧٧,٠٦٥	.	مغلقة	٨٧,٧٧
٦٥		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٧,٦٣٤	٢٥,٣٠	٩٦٧,٦٣٤	.	مغلقة	٦٤,٥١
٦٦		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
٦٧		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢٦,٤١٢	١١,٦٥	٦٢٦,٤١٢	.	مغلقة	٨٠,٣١
٦٨		محلة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
٦٩		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٣٢,٠٧١	٤,٣٠	١٣٢,٠٧١	.	مغلقة	٣٧,٧٣
٧٠		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٥,٥٦١	٣,٣٠	٥٥,٥٦١	.	مغلقة	٢٢,٢٢



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٧١	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مفتوحة	١٠٠,٠٠
٧٢		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٠	مغلقة	٩١,٤٩
٧٣		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
٧٤		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٠	مغلقة	٩٥,٥١
٧٥		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	٠	مغلقة	٧٥,٩٤
٧٦	البحر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	٠	مغلقة	٠,٣١
٧٧		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٠,٦٩
٧٨	البلية	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	٠	مغلقة	١٩,٣٦
٧٩		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٥,٣٠٦	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	-٦,٣٦٧	مغلقة	٢٩,٤٧
٨٠		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٦٢,٤٢٢	٥,١٠	٥٧,٨٠٠	-٤,٦٢٢	مغلقة	١٨,٠٦
٨١		الطفايه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٣,١٤٢	٤,١٦	٤٢,٧٣٠	-٤١٢	مغلقة	٢١,٣٦
٨٢		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٣٩٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	-٣٣٠	مغلقة	٥,٥٩
٨٣		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	٠	مغلقة	١,٦٣
٨٤		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠
٨٥		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١١٠,٢٥٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠٠	-١٠,٢٥٠	مغلقة	٢٥,٠٠
٨٦		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٨,١١٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	-١,٢٢٠	مغلقة	٤٥,٩٤
٨٧		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	٠	مغلقة	٠,١٨
٨٨	البحر	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٦,٢٦٥	٥,٦٠	٤٣,١٣٠	-٣,١٣٦	مغلقة	٣٨,٧٢
٨٩		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	٣٩,٥٠٦	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	-٢٤,٠٧٤	مفتوحة	١,٢٣
٩٠		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٩,٣٦٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	-٤٠٦,٦٤٠	مغلقة	١٦,٠٠
٩١		حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٨٣٢,٠٠٠	٤,٤٠	٦٩٩,١١١	-١٣٢,٨٨٩	مفتوحة	٥٣,٧٨




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

٤٩٢,٠٦٧,٤٥٩	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٣٩	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٥٠٢,٦٤٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٨٩٩,١٨٧-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٤٩٥,٤٦١-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (م٣)
١,٣٩٤,٦٤٨-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٢,٠٧٩,٨٣٩-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م٣) في جميع المناطق
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

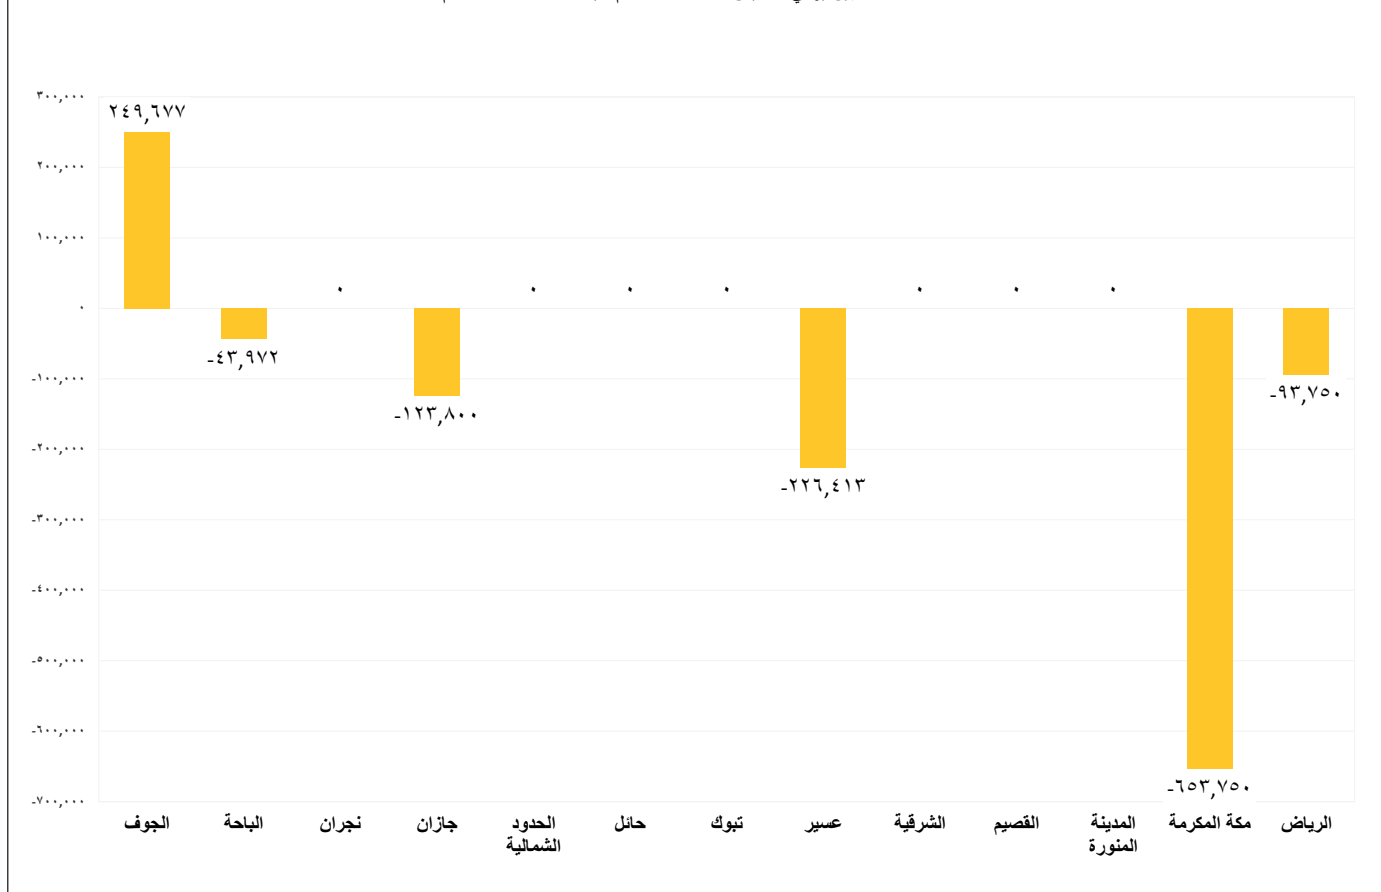




نشرة السدود اليومية


كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م^٣)
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

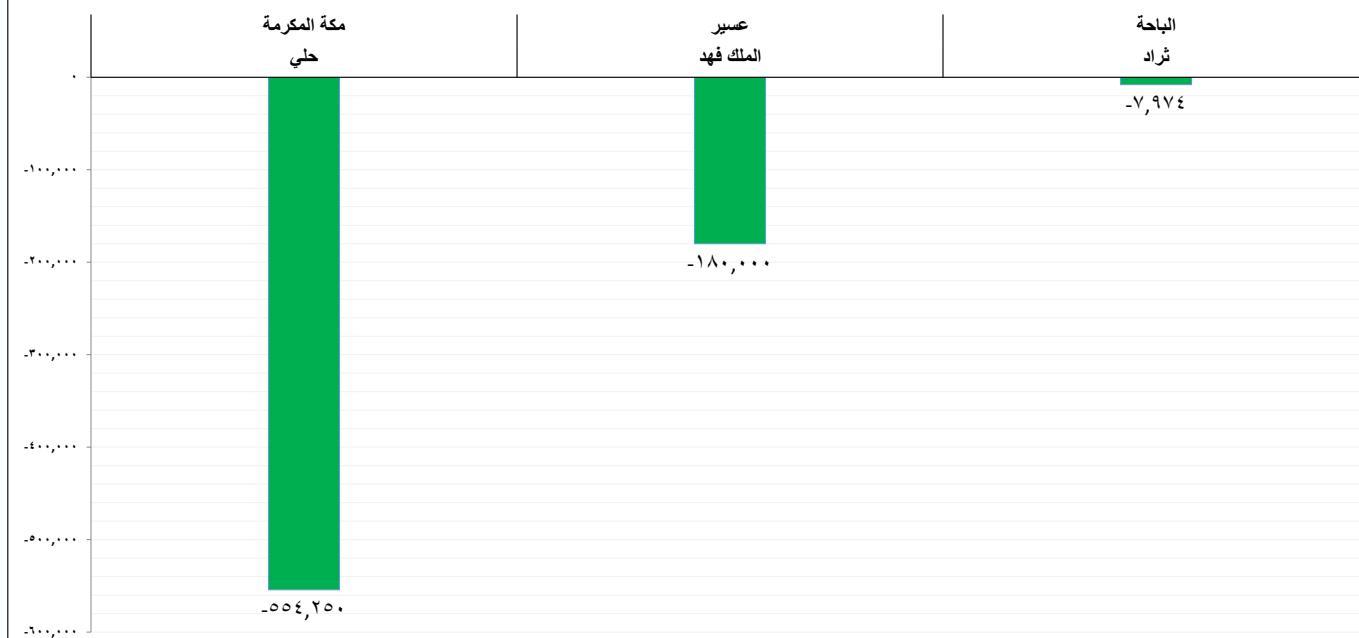

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (م^٣)
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

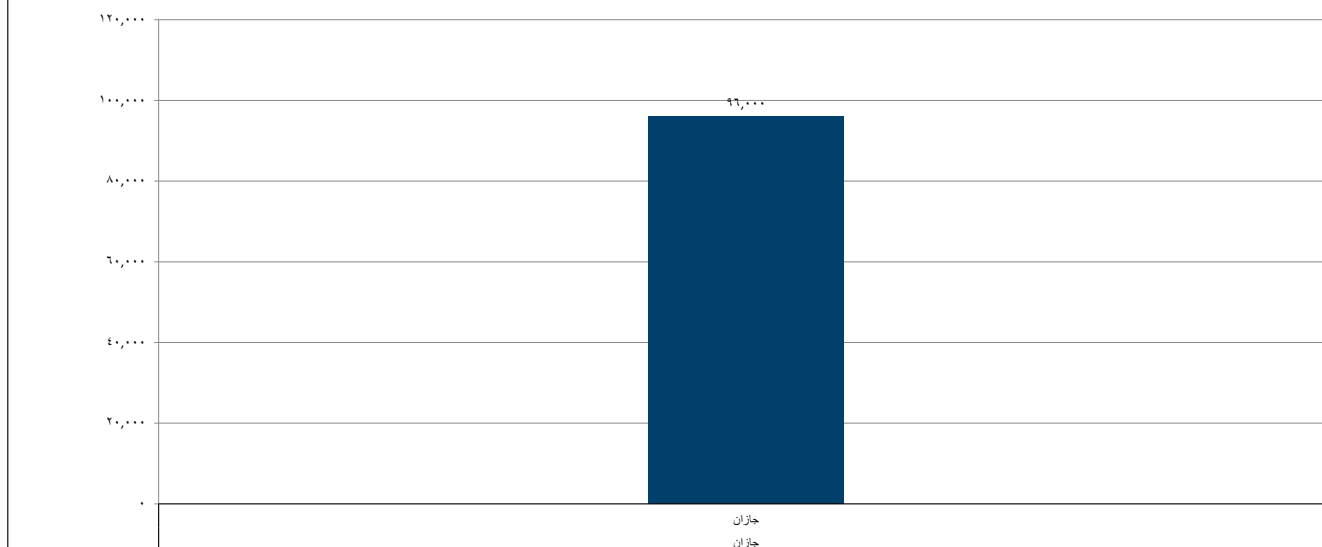




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م٣)
بين يومي الأربعاء ٢٠٢٦/١٠/١٤ م والخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م

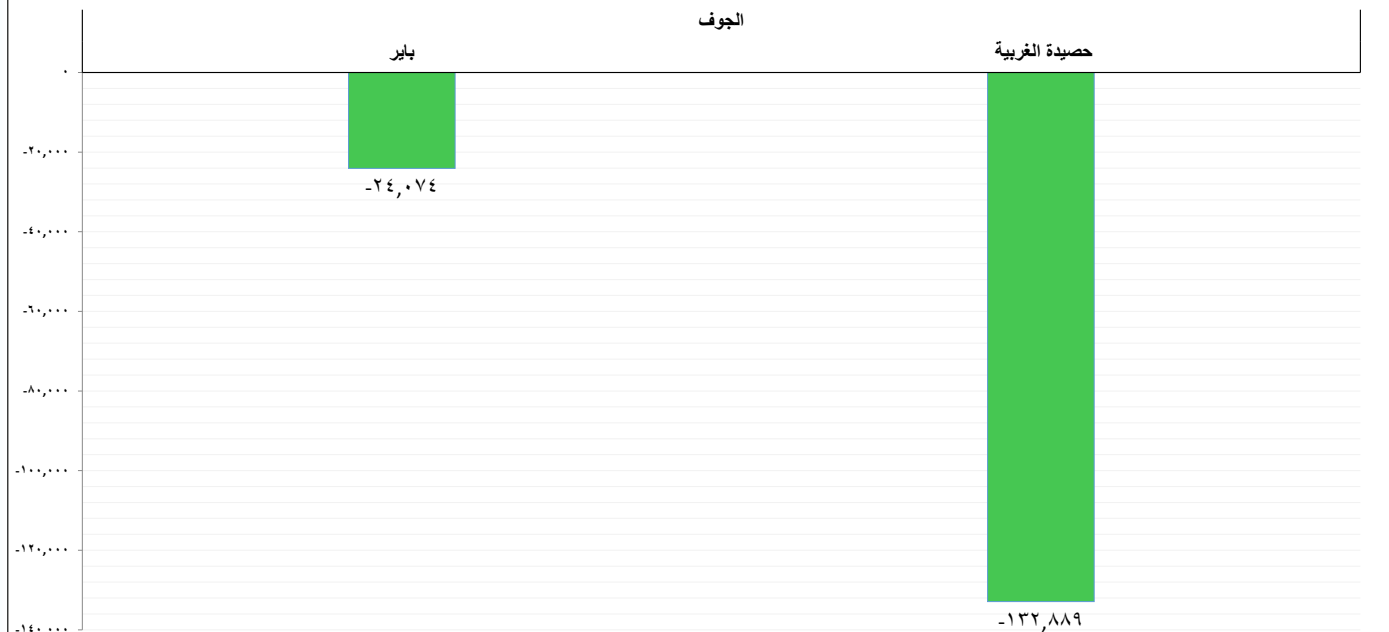

حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م٣)
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ م والجمعة ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

