



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٨,٦٥٠,٥٥١	١٣,٤٠	٨,٦٣٧,١٦٥	١٣,٣٨٦-	مغلقة	٤,٧٠
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٩٤,٩٩٧,٤٦٨	٣٢,٧٨	٩٤,٨٩٩,٥٧٦	٩٧,٨٩٢-	مغلقة	٣٧,٣٦
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٥,٧٨٠,٠٠٠	٣٣,٨٠	٦٥,٧٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	٢٩,٨٥
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	٢١,٠٥٩,٤٧٨	٢٠,٩٣	٢١,٠٥٩,٤٧٨	.	مغلقة	٢٦,٥٩
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥١,٠١٩	١٩,٢٠	١,٥٥١,٠١٩	.	مغلقة	٧٢,٨٢
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,٤٤٥,٩٥٠	٢١,٦٠	١,٤٤٥,٩٥٠	.	مغلقة	٩٦,٤٠
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٩٠٤,٧٦٨	١٩,٦٨	٢,٩٠٤,٧٦٨	.	مغلقة	٩٦,٨٣
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٧٤,٢٥٠,٠٠٠	٤٧,٢٥	١٧٤,٢٥٠,٠٠٠	.	مغلقة	٥٣,٦٢
9		بلدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٨٥٥,٨٦٨	١٥,٧٠	٨٥٥,٨٦٨	.	مغلقة	٤٢,٧٩
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	٢٣,٠٠	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	.	مغلقة	٣٤,٨٧
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٤٢,٦١٨	١٧,١٥	٧,١٤٢,٦١٨	.	مغلقة	٧٣,٥٣
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٢٠,٣٢٠	٦,٣٥	١,٦٩٣,٥٤٥	٢٦,٧٧٥-	مفتوحة	٤٠,٣٢
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٤٦,٨١٩	١١,٣٥	٢٤٢,٥٢٦	٤,٢٩٢-	مغلقة	٨٩,٤٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٨٦٩,٣٩٥	٢٨,٨٠	٩,٨٦٢,٥٤٥	٦,٨٥٠-	مفتوحة	٩٨,٦٣
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٦٥,٧٨٣	٥,٧٠	٦٤,٦٤٤	١,١٣٩-	مغلقة	٦,٧١
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٣٦,٧٤٧	١٣,٥٥	٩٣٦,٧٤٧	.	مغلقة	٩٣,٦٧
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,١٥٠,٣٣٣	١٦,٧٥	٤,١٥٠,٣٣٣	.	مغلقة	٤١,٥٠
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٥٢,٧٩٥,٠٠٠	٣٧,٢٦	٥٢,٤٦٢,٠٠٠	٣٣٣,٠٠٠-	مغلقة	٢٧,٠٩
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٥,٠٨٤,٠٠٠	٨,٧١	١٤,٥٠٨,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠-	مغلقة	٢٦,٧٧
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٣,١٦١,٠٣٧	٢٣,٥٤	١٣,١٣٩,٩٩٢	٢١,٠٤٥-	مغلقة	٢٤,٢٤
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٣٨١,٨٩١	١٣,٧٢	٦,٥٧٢,١٠٠	١٩٠,٢١٠	مغلقة	٥٩,٧٥
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٢١٦,٣٥٤	١٧,٨٢	١٠,٢٠٤,٨٩٨	١١,٤٥٧-	مغلقة	٦٠,٠٣
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٨٨,٩٣٥	١٧,٤٠	٩,٣٨٨,٩٣٥	.	مغلقة	٤٩,٠٩
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥,٣٩٨,٣٦٦	١٤,٠٦	٥,٣٧٤,٤٤٤	٢٣,٩٢٢-	مفتوحة	٣٨,٠٢
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٥٣٠,٩٨٢,٢٣١							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٥							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			١٩٠,٢١٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٥٧,٥٤٧-							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)			١,٠٥٨,٢١١-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,١١٥,٧٥٨-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٣٠٥,٩٦٨-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٣٧,٥٠٠	٣,٠٠	٢٣٧,٥٠٠	.	مغلقة	٦,٢٥
26		الشحمة	٢١٩,٦١٧	٦,٠٠	٤٤,٤٧٢	٢,٧٠	٤٤,٤٧٢	.	مغلقة	٢٠,٢٥
27		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٩٤,٢١٩	٢,٩٠	٣٩٤,٢١٩	.	مغلقة	١٣,١٤
28		المجمعة	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٨٣,١١١	٢,٨٠	٢٨٣,١١١	.	مغلقة	٢١,٧٨
29		المشقر	٥,٥٧٩,٢٠٠	١٣,٠٠	٦٣٩,١٣٢	٤,٤٠	٦٣٩,١٣٢	.	مغلقة	١١,٤٦
30		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٦٢,٨٨٩	٢,٦٠	٢٦٢,٨٨٩	.	مغلقة	١٨,٧٨
31		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٨٠٠	٠,٨٠	١٢,٨٠٠	.	مغلقة	٠,٦٤
32		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٦٠,٤١٧	٢,٥٠	٢٦٠,٤١٧	.	مغلقة	١٧,٣٦
33	مكة المكرمة	الجناح	٩٠٥,١٦١	١٥,٠٠	٢٢٦,٢٩٠	٧,٥٠	٢٢٦,٢٩٠	.	مغلقة	٢٥,٠٠
34		الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٦٠,٥٤١	٢,٩٧	٦٠,٥٤١	.	مغلقة	٣٥,٢٨
35		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٧٤,٩٣٩	١٨,٠٠	٥٧٤,٩٣٩	.	مغلقة	٨١,٠٠
36	المنورة المدنية	طلال	١,٢٠٤,٢٨٨	٤,٥٠	٣٨,٠٦٥	٠,٨٠	٣٨,٠٦٥	.	مفتوحة	٣,١٦
37	عسير	ال حذيله	١٦٠,٠٠٠	٦,٥٠	٣٤,٠٨٣	٣,٠٠	٣٤,٠٨٣	.	مغلقة	٢١,٣٠
38		ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	٣٨,٥٢٩	٧,٩٠	٣٨,٥٢٩	.	مغلقة	٥١,٥٨
39		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٤٢,٢٥٧	١,٨٠	٤٢,٢٥٧	.	مغلقة	٦,٦١
40		الحرجه	٢٨٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤,٣٧٥	١,٠٠	٤,٣٧٥	.	مغلقة	١,٥٦
41		الخصبة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٩٦,٢٨٥	١٤,٢٠	٩٦,٢٨٥	.	مغلقة	٦٩,٧٧
42		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٧,٠٧٥	٥,٧٠	٢٧,٠٧٥	.	مغلقة	٢٢,٥٦
43		الرميد	٩٠,٠٠٠	٥,٥٠	٣٠,٤٦٦	٣,١٠	٢٨,٥٩٢	-١,٨٧٤	مغلقة	٣١,٧٧
44		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٩٠,٩١٣	٩,٢٥	٢٩٠,٩١٣	.	مغلقة	٨٥,٥٦



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
45	عسير	العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٩,٤٠٠	٥,٦٠	٢٩,٤٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
46		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٦,١٤٨	٥,٧٠	٧٦,١٤٨	.	مغلقة	٥٠,٧٧
47		الغالل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٥٢,٧٣٧	١٣,٥٠	١٥٠,٤٩٩	٢,٢٣٨-	مغلقة	٧١,١٩
48		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٠,٩٦٨	٩,١٠	٣٠,٩٦٨	.	مغلقة	٢٢,٩٤
49		الفرحة	٥٩,٢٣٢	١١,٠٠	٣٢,١١٧	٧,٩٠	٣٠,٥٥١	١,٥٦٦-	مغلقة	٥١,٥٨
50		الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥٥٢,٢٥٠	٩,٤٠	٥٥٢,٢٥٠	.	مغلقة	٢٢,٠٩
51		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٩٠,٦٨٩	١٢,٩٥	١,٤٩٠,٦٨٩	.	مغلقة	٧٤,٥٣
52		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٦١,٠٠٠	٧,٦٠	٣٦١,٠٠٠	.	مغلقة	٩٠,٢٥
53		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١٧٧,٩٦٣	٦,٢٠	١٧٧,٩٦٣	.	مغلقة	١١,٨٦
54		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٢٣٢,٨٥٨	٤,٤٠	٢٣٢,٨٥٨	.	مغلقة	٥٣,٧٨
55		النحرة	٣٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٢,٨٧٥	٣,٥٠	٤٢,٨٧٥	.	مغلقة	١٢,٢٥
56		جوف آل شواط	٣٤٢,٩٢٦	٩,٠٠	١٦٥,٣٧٧	٦,١٥	١٦٠,١٢٧	٥,٢٥٠-	مغلقة	٤٦,٦٩
57		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
58		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٦٧,١٩٩	٧,٥٥	٢٦٧,١٩٩	.	مغلقة	٨٩,٠٧
59		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	٢٥٥,٤٥٤	٥,٨٠	٢٥٥,٤٥٤	.	مغلقة	٥٢,٥٦
60		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٢٩٧,٨٣١	٧,٧٥	٢٩٧,٨٣١	.	مغلقة	٤٩,٦٤
61		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٤٨٧,٨٠٧	٢١,٩٥	٤٨٧,٨٠٧	.	مغلقة	٥٠,١٤
62		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٩١,٧٩٧	٦,٨٠	٩١,٧٩٧	.	مغلقة	٢٠,٥٥
63		خضار الحيمة	١,١٢٨,٧٣٣	٦,٠٠	٢٠,٠٦٦	٠,٨٠	٢٠,٠٦٦	.	مغلقة	١,٧٨
64		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٦,١٨٧	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٣,٤٨٣-	مفتوحة	٥٧,٧٦
65		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٢٩,٢٠٠	٧,٣٠	٣٢٤,٧٣٦	٤,٤٦٤-	مغلقة	٨٣,٢٧
66		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٧١٢,٩٧٥	٨,٥٥	٧١٢,٩٧٥	.	مغلقة	٩٠,٢٥
67		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٤٩,٣٥٤	٤,٩٠	٤٩,٣٥٤	.	مغلقة	٦٦,٦٩
68		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٣٨,٦١٣	٤,١٠	٣٨,٦١٣	.	مغلقة	١٦,٨١
69		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٩,٢٨٤	٧,٤٠	٤٩,٢٨٤	.	مغلقة	٥٤,٧٦
70		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٣٠٧,٢١١	١١,٥٠	٣٠٧,٢١١	.	مغلقة	٦٧,٤٧
71		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٣,٨٦٩,٧٧٥	١٢,٦٠	٣,٨٦٩,٧٧٥	.	مغلقة	٦٢,٠٢
72		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٨٤٩,١١٦	٢٣,٦٠	٨٤٩,١٦٥	٧,١٥٠-	مفتوحة	٥٦,١٣
73		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٧٣٢,٧٣٨	١٢,٥٥	٧٢٦,٩٣٥	٥,٨٠٤-	مغلقة	٩٣,٢٠
74		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٥٩,٠٩٤	٩,٥٠	٥٩,٠٩٤	.	مغلقة	٧٤,٥٩
75		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٤٨,٧٧٦	٥,٤٠	١٤٨,٧٧٦	.	مغلقة	٥٩,٥١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
76	حائل	ضم	٢,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٨,١٦٣	٠,٤٠	٨,١٦٣	٠	مغلقة	٠,٣٣
77	حائل	الحائط	٣,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠	١٣٢,٩٦٤	١,٨٠	١٠٧,٧٠١	-٢٥,٢٦٣	مفتوحة	٣,٥٩
78		البابية	١,١٩١,٧٠٤	٦,٠٠	٥٥,٩٤٤	١,٢٠	٤٧,٦٦٨	-٨,٢٧٦	مفتوحة	٤,٠٠
79		المستجده	١,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢,٤٠٠	٠,٢٠	٢,٤٠٠	٠	مغلقة	٠,١٦
80		الوسيطاء	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٥٠	١١,١١١	٠,٦٠	٨,١٦٣	-٢,٩٤٨	مفتوحة	٠,٣٣
81		بزاخة	٣٤٩,٤١١	٣,٠٠	١,٥٥٣	٠,٢٠	١,٥٥٣	٠	مغلقة	٠,٤٤
82		وتده	٦٤٩,٩٤٣	٣,٥٠	٨,٤٨٩	٠,٣٠	٤,٧٧٥	-٣,٧١٤	مفتوحة	٠,٧٣
83	بدر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
84		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٨٢١,٩٣٩	٢١,٠٠	٨٢١,٩٣٩	٠	مغلقة	٨٣,٣٦
85		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	١٠,١٩٩	٣,٣٠	١٠,١٩٩	٠	مغلقة	٤٣,٥٦
86		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٣٠٢,٤٢٨	٢٠,٥٠	١,٣٠٢,٤٢٨	٠	مغلقة	٨٦,٨٣
87		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٦٢٧,٧١٨	١١,٠٠	٦٢٧,٧١٨	٠	مغلقة	٦١,٧٣
88	بدر	السلامه	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣٤٧,٢٢٢	٥,٠٠	٣٤٧,٢٢٢	٠	مغلقة	٦٩,٤٤
89		المغوي	٢٠٨,٣٤٠	١٠,٠٠	٨٨,٠٢٤	٦,٥٠	٨٨,٠٢٤	٠	مغلقة	٤٢,٢٥
90		الملححه	٤٧١,٠٠٠	١٤,٠٠	٥,٤٠٧	١,٥٠	٥,٤٠٧	٠	مغلقة	١,١٥
91		تريمه	٢,٠٧٣,٥٠٠	١٦,٠٠	٢,٠٢٥	٠,٥٠	٢,٠٢٥	٠	مغلقة	٠,١٠
92		خضيران	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٢٢,٥٠٠	٦,٥٠	٤٢٢,٥٠٠	٠	مغلقة	٤٢,٢٥
93		(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١١٥,٦٨٠	٤,٠٠	١١٥,٦٨٠	٠	مغلقة	١٩,٧٥
94		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	٤٠,٥٠٠	٣,٠٠	٤٠,٥٠٠	٠	مغلقة	١٤,٠٦
95		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	٠	مغلقة	١,٠٠
96		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١٣٣,٠٠٠	٤,٥٠	١٣٣,٠٠٠	٠	مغلقة	٢٥,٠٠
97		ياسان	٢٣٣,٤٢٥	١٢,٠٠	٦,٤٨٤	٢,٠٠	٦,٤٨٤	٠	مغلقة	٢,٧٨



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
98	البحرة	الحمراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٦٠,٦٨٤	٥,٥٠	١٦٠,٦٨٤	.	مغلقة	٣٠,٢٥
99		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٠١,٢٢٦	٤,٩٦	١٠٠,٤١٥	٨١١-	مغلقة	٥٠,٢١
100		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٣٥,٥٥٦	٤,٠٠	٣٥,٥٥٦	.	مغلقة	١١,١١
101		الطليقي	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٨٧,٧٠٨	٥,٩٤	٨٧,١٢٠	٥٨٨-	مغلقة	٤٣,٥٦
102		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٥,٦٥٤	٤,٣٠	٥,٦٥٤	.	مغلقة	١٥,٢٨
103		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٤,١٩٩	٢,٥٠	٤,١٩٩	.	مغلقة	٤,٥٣
104		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠	٥,٠٠٠	.	مغلقة	٦,٢٥
105		المرباه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٣٥٢	١,٤٠	٢,٣٥٢	.	مغلقة	١,٩٦
106		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٦١,٩٢٦	٥,٠٧	١٦٠,٦٥٦	١,٢٧٠-	مغلقة	٤٠,١٦
107		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٨,٣٣٣	٤,٣٠	١٨,٣٣٣	.	مغلقة	٢٢,٨٣
108		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٢٢,٩٥٩	٢,٢٠	٢١,٩٥٠	١,٠٠٩-	مغلقة	١,١٠
109		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٦٣,٢٠٢	٣,٠٠	٦٣,٢٠٢	.	مغلقة	١٨,٣٧
110		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٣,٥٩٤	٦,٨٠	٦٣,٥٩٤	.	مغلقة	٥٧,٠٩
111		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٥,٠٩٥	٠,٧٥	٥,٠٩٥	.	مغلقة	٠,٥٦
112	البحر	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٥٥٣,٢٢٤,٣١١							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٢٨							
حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			١٩٠,٢١٠							
حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			١٠٨,٣٨١-							
حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخار (3م)			١,٠٨٣,٠٨٥-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			١,١٩١,٤٦٧-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٢,٣٠٧,٢٢٥-							




نشرة السدود اليومية


كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 إلى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م³) في جميع المناطق
بين يومي الأحد 2026/07/19 الإثنين 2026/07/20م

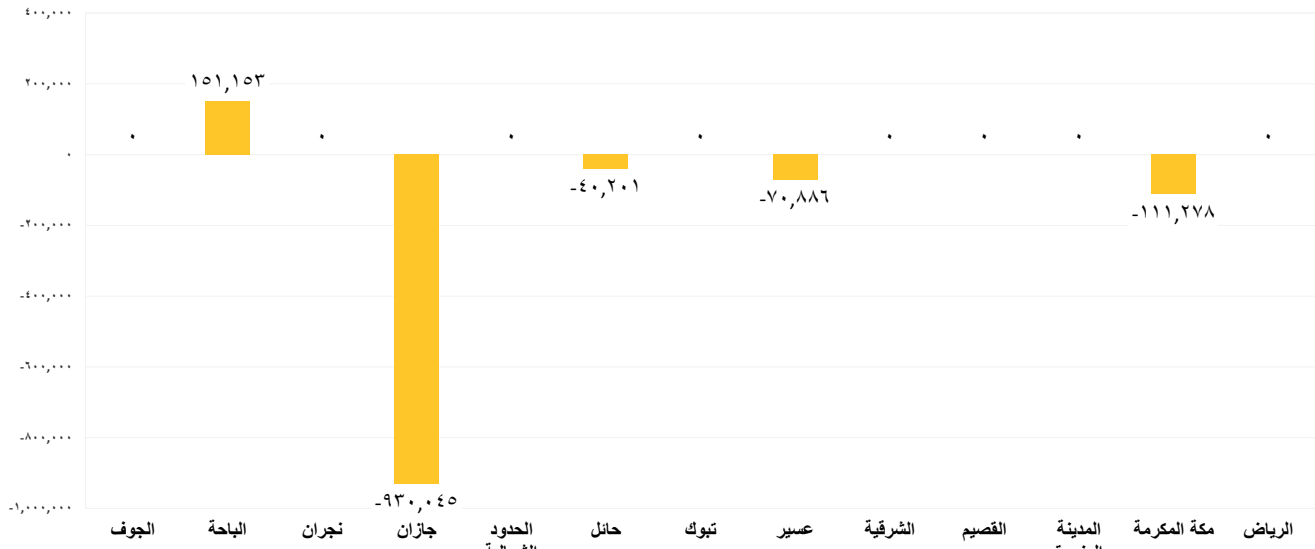

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م³)
بين يومي الأحد 2026/07/19 الإثنين 2026/07/20م

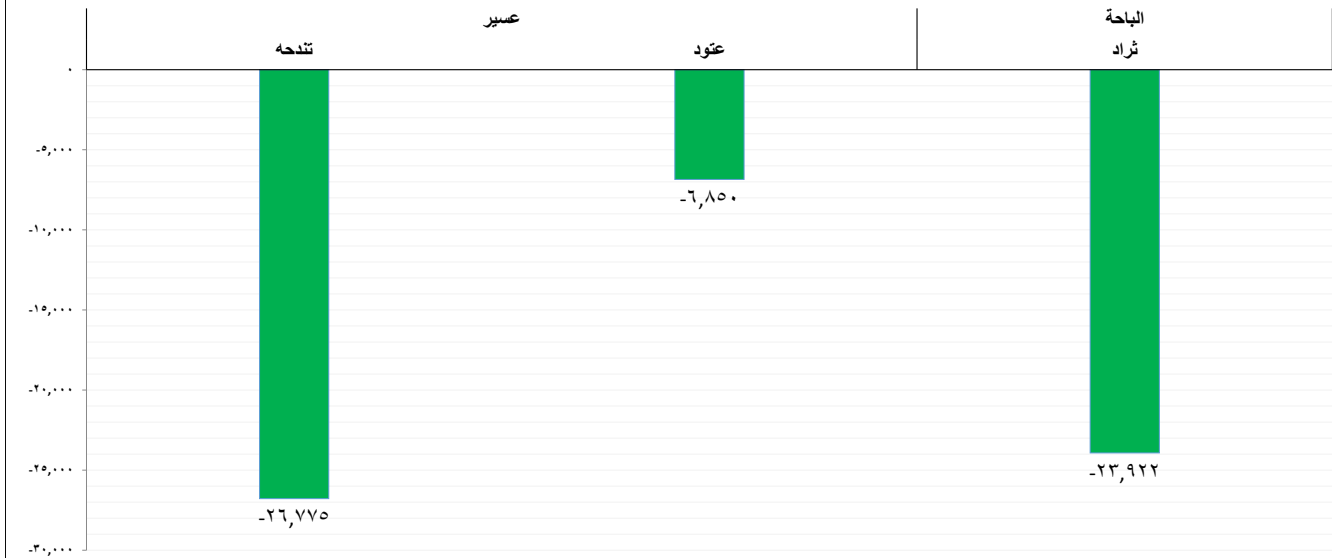




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/07/19 إلى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/07/20

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (3م)
بين يومي الأحد 2026/07/19 الإثنين 2026/07/20م

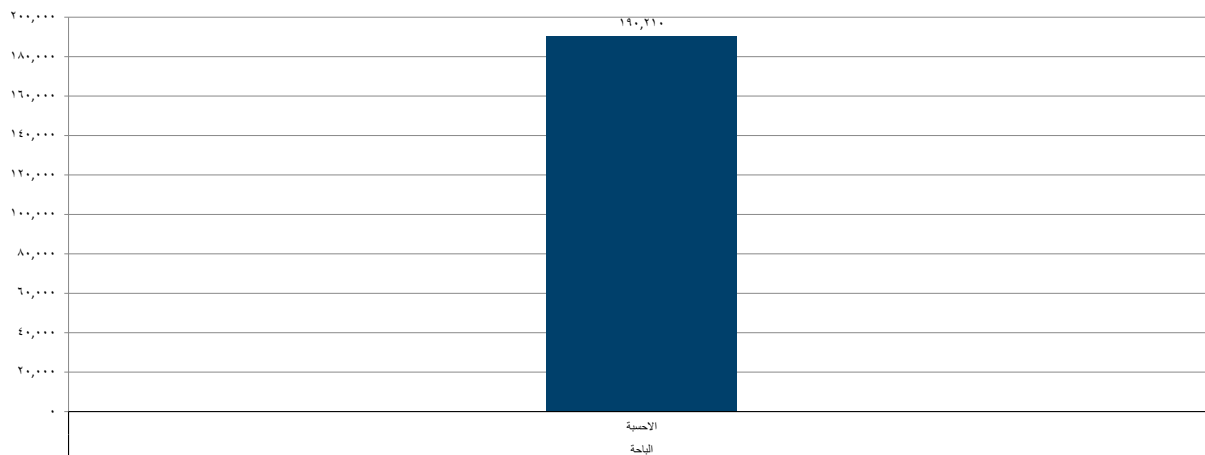

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (3م)
بين يومي الأحد 2026/07/19 الإثنين 2026/07/20م

