



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	
١	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٧٦,٦٢١	١٢,٩٢	٧,٩٧٦,٦٢١	٠	مغلقة	٤,٣٤	
٢		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٨٣,١٠٧,١٢٥	٣١,١٥	٨٢,٥٥٢,٨٧٥	٥٥٤,٢٥٠	مفتوحة	٣٢,٥٠	
٣		رابع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٣٨٧,٠٠٠	٣٣,٥١	٦٤,٣٣٧,٢٥٠	٤٩,٧٥٠	مغلقة	٢٩,٢٠	
٤		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥	
٥		ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٨٣,٥٠٠	١٩,٣٥	١,٥٥٥,٣٤٨	٨,١٥٢	مغلقة	٧٣,٩٦	
٦		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	٠	مغلقة	٧٧,٧٦	
٧		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٨٠٢,٣٦٧	١٩,٣٣	٢,٨٠٢,٣٦٧	٠	مغلقة	٩٣,٤١	
٨	عسير	الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٦,٦٠٠,٠٠٠	٤٦,٣٨	١٦٦,٤٢٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مفتوحة	٥١,٢١	
٩		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	٠	مغلقة	٣٨,٥٤	
١٠		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٠٩,١٨٤	٢٢,٩٨	٢٣,٨٠٩,١٨٤	٠	مغلقة	٣٤,٨٠	
١١		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٣٠١,٧٥٧	١٧,٣٣	٧,٢٩٣,٣٣٧	٨,٤١٩	مغلقة	٧٥,٠٨	
١٢		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٧٩,٧٥٦	٦,٦٨	١,٨٧٩,١٤١	٥,٦١٥	مغلقة	٤٤,٦٢	
١٣		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	٠	مغلقة	٧٦,٥٦	
١٤		عود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧٣٢,٨٤٣	٢٨,٦١	٩,٧٣٢,٨٤٣	٠	مغلقة	٩٧,٣٣	
١٥		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	٠	مغلقة	٠,٤٦	
١٦		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٥	٩٢٢,٩٧٢	٠	مغلقة	٩٢,٣٠	
١٧		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,٠٠٧,٨٦٤	١٦,٤٥	٤,٠٠٢,٩٩٦	٤,٨٦٨	مغلقة	٤٠,٠٣	
١٨	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٤,٠٧١,٦٠٠	٣٤,٩٦	٤٤,٠٧١,٦٠٠	٠	مغلقة	٢٢,٧٦	
١٩		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٦,٧١٦,٠٠٠	٩,٢٠	١٦,٨٦٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	مغلقة	٣١,١١	
٢٠		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٩٧,٧٤٤	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٧,٦٢٨	مغلقة	٣٠,٥٧	
٢١	البحرة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,١١١,٠٤٧	١٣,٢٣	٦,١١١,٠٤٧	٠	مغلقة	٥٥,٥٥	
٢٢		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠٢٢,٤٦٧	١٧,٦٦	١٠,٠٢٢,٤٦٧	٠	مغلقة	٥٨,٩٦	
٢٣		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣	
٢٤		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٨٢,٦٥٦	١٢,٤٣	٤,٠٧٤,٦٨٢	٧,٩٧٤	مفتوحة	٢٨,٨٢	
			إجمالي حجم التخزين امام السدود (م³)								٤٩٦,٣٣٦,٣٦٢
			النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)								٣٢
			حجم السيول الواردة للسدود (م³)								١٤٤,٠٠٠
			حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (م³)								٧٤٢,٢٢٤-
			حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (م³)								١٠٤,٤٣٣-
			إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (م³)								٨٤٦,٦٥٧-
			إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (م³)								٩٩٠,٦٥٧-



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف
٢٥	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة
٢٦		العب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة
٢٧		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة
٢٨		لين	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة
٢٩		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة
٣٠	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٠	مغلقة
٣١		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥٩,٤١٤	٣,٨٧	٥٨,٥٠٤	٩١١-	مغلقة
٣٢		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٠	مغلقة
٣٣		ال عفة	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة
٣٤	الرياض	الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٨٨,١٦٥	٢,٥٠	٨١,٥١٤	٦,٦٥٢-	مغلقة
٣٥		الخصبة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة
٣٦		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٠	٣,٠٠	٦,٤٧١	٦,٤٧١	مغلقة
٣٧		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة
٣٨		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨٧,٧٧٦	٩,٢٠	٢٨٧,٧٧٦	٠	مغلقة
٣٩		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة
٤٠		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٠	مغلقة
٤١		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤٧,٤٦١	٤,٥٠	٤٧,٤٦١	٠	مغلقة
٤٢		الغانل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	٠	مغلقة
٤٣		القرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٤٤	المنطقة الشمالية	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٢٠,٢٥٠	٨,٢٠	٤٢٠,٢٥٠	٠	مغلقة	١٦,٨١
٤٥		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٩٥,٢٩٧	١٢,٩٧	١,٤٩٥,٢٩٧	٠	مغلقة	٧٤,٧٦
٤٦		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧,٢٠	٣٢٤,٠٠٠	٠	مغلقة	٨١,٠٠
٤٧		المحزمة	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١١٥,٧٤١	٤,٩٠	١١١,١٥٧	٤,٥٨٣-	مغلقة	٧,٤١
٤٨		المسيري	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٩٠,٧٨٣	٥,٧٠	٣٩٠,٧٨٣	٠	مغلقة	٩٠,٢٥
٤٩		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	٠	مغلقة	١,٥٦
٥٠		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	مغلقة	٢٥,٠٠
٥١		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	٠	مغلقة	٥,٨٤
٥٢		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٠	مغلقة	٣٩,٠٦
٥٣		جربة المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠,٨٦٠	مفتوحة	١٠٠,٠٠
٥٤		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٦,٢٩٣	٢٣,٦٥	٥٦٦,٢٩٣	٠	مغلقة	٥٨,٢٠
٥٥		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٨,٥٢٧	٥,٢٥	١٠٨,٥٢٧	٠	مغلقة	٤٣,٠٧
٥٦		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٩,٦٣١	٥,٠٠	٤٩,٦٣١	٠	مغلقة	١١,١١
٥٧		ذهيان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٠	مغلقة	٥٧,٧٦
٥٨		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٣,٧٦٠	٤,٥٠	٢٣,٧٦٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٥٩		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢١٥,٧٣٤	٥,٩٠	٢١٢,١٢٣	٣,٦١١-	مغلقة	٥٤,٣٩
٦٠		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٧٠,٧٧٥	٧,٦٠	٥٦٣,٣٣٨	٧,٤٣٧-	مغلقة	٧١,٣١
٦١		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٥,٥٨٢	٥,٢٠	٥٥,٥٨٢	٠	مغلقة	٧٥,١١
٦٢		صيح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٩,١٨٨	٢,٠٠	٩,١٨٨	٠	مغلقة	٤,٠٠
٦٣		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	٠	مغلقة	٤٩,٠٠
٦٤		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	٠	مغلقة	٤٩,٠٠
٦٥		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	٠	مغلقة	٨٧,٨٩
٦٦		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧٥,٢٩٩	٢٥,٤٠	٩٧٥,٢٩٩	٠	مغلقة	٦٥,٠٢
٦٧		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	٠	مغلقة	٦,٢٥
٦٨		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٧٠,١٦٥	١٢,٠٥	٦٧٠,١٦٥	٠	مغلقة	٨٥,٩٢
٦٩		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	٠	مغلقة	٦٢,٥٥
٧٠		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٦١,١٦١	٤,٧٥	١٦١,١٦١	٠	مغلقة	٤٦,٠٥
٧١		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٧,٦٠٢	٣,٨٠	٧٣,٦٧٣	٣,٩٢٩-	مغلقة	٢٩,٤٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ م إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	متسبب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٧٢	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
٧٣		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٦٨,٨٨٢	٢٢,٨٠	٩٦٨,٨٨٢	٠	مغلقة	٩٨,٢٧
٧٤		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
٧٥		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٠	مغلقة	٩٩,٠٩
٧٦		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	١٢,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	٠	مغلقة	٧٣,٤٧
٧٧		(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	٠	مغلقة	٠,٣١
٧٨	الدمعة	مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	٠	مغلقة	٠,٣٩
٧٩		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	٠	مغلقة	١,٠٠
٨٠		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	٠	مغلقة	٠,٣١
٨١		هذاده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٠,٦٩
٨٢		الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٧,٥٦٥	٤,٥٠	١٠٧,٥٦٥	٠	مغلقة	٢٠,٢٥
٨٣		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩٤,٠٤١	٤,٨٠	٩٤,٠٤١	٠	مغلقة	٤٧,٠٢
٨٤	البحلة	الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	٠	مغلقة	٢٩,٣٤
٨٥		الطلفيه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٥,٠٠٨	٤,٧٠	٥٤,٥٤٣	٤٦٥	مغلقة	٢٧,٢٧
٨٦		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,٣٣٠	٣,٣٠	٣,٣٣٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٨٧		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	٠	مغلقة	٢,٦١
٨٨		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	٠	مغلقة	١,٧٨
٨٩		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	٠	مغلقة	١,٦٩
٩٠		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٨,٨٤٠	٤,٨٨	١٤٨,٨٤٠	٠	مغلقة	٣٧,٢١
٩١		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	٠	مغلقة	١٢,٦٤
٩٢		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٦,٥٣١	١,٢٠	٦,٥٣١	٠	مغلقة	٠,٣٣
٩٣		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	٠	مغلقة	١٧,١٦
٩٤		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	٠	مغلقة	٥٨,٧٨
٩٥		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٣,٢٦١	٠,٦٠	٣,٢٦١	٠	مغلقة	٠,٣٦
٩٦		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

٥١٦,٩٦٧,٨٢٨	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (٣م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
١٦١,٣٣١	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (٣م)
٧٤٢,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (٣م)
١٣٢,٠١٩-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخار (٣م)
٨٧٤,٢٤٣-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (٣م)
١,٧٠٣,٥٧٠-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (٣م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (٣م) في جميع المناطق
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

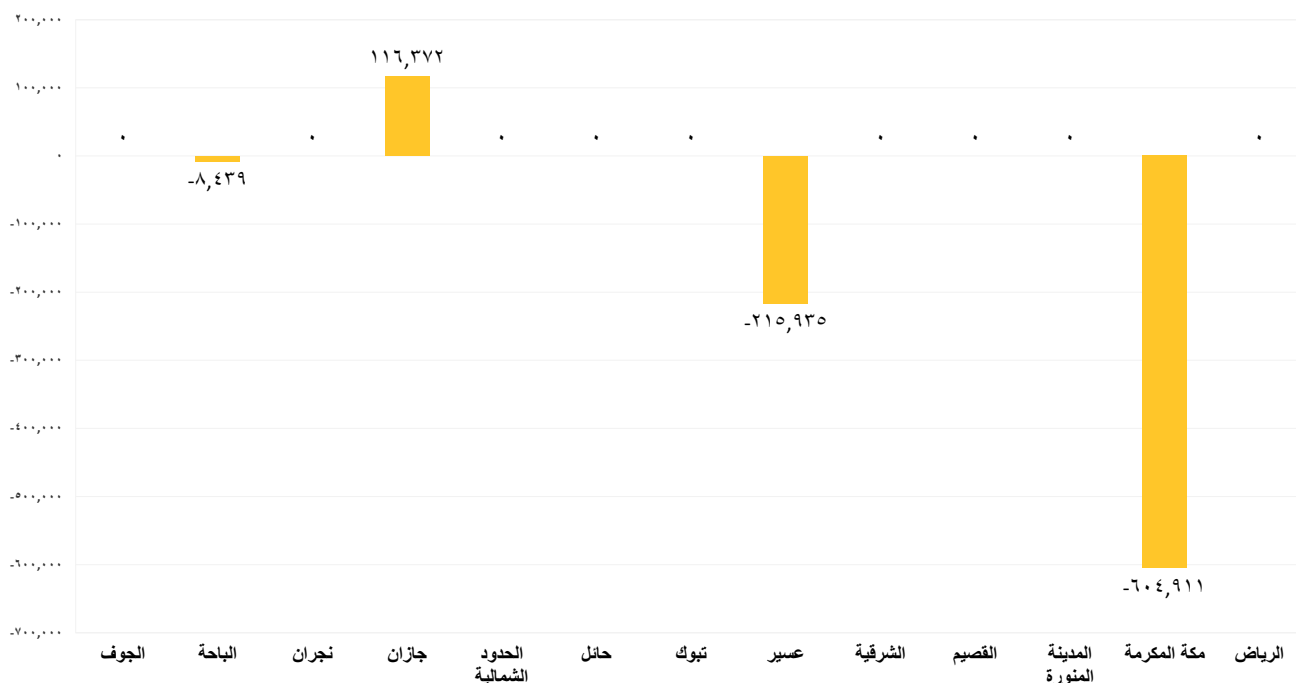




نشرة السدود اليومية


كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (٣م)
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

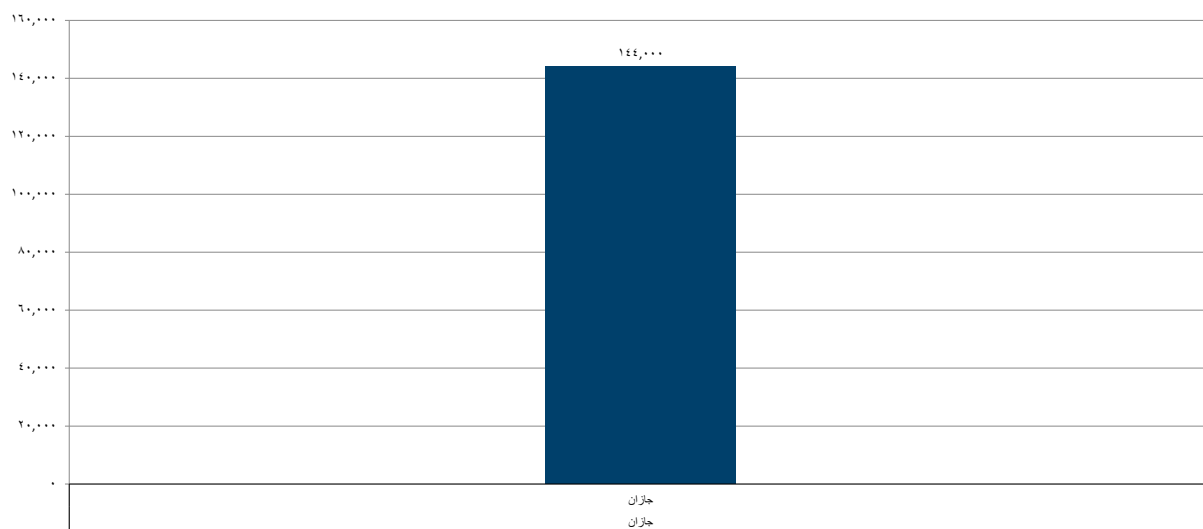

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (٣م)
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

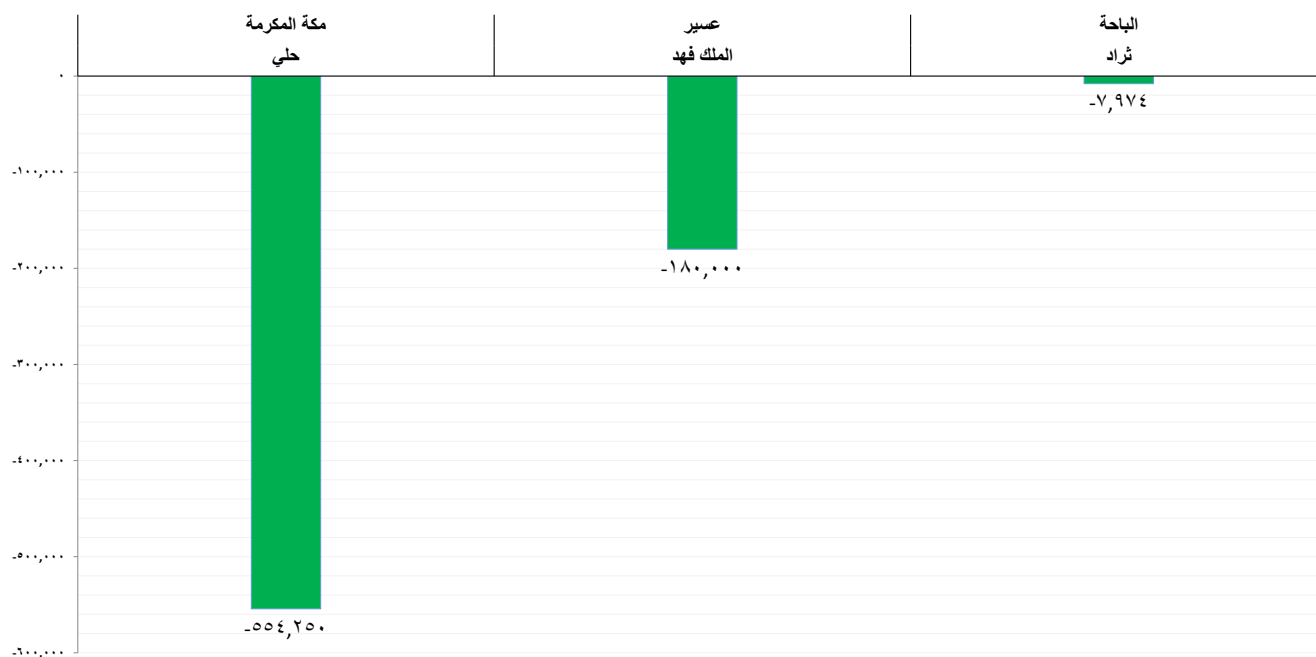



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م٣)
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ إلى السبت ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م

